


浸出水処理施設フローシート

別添資料 2-1

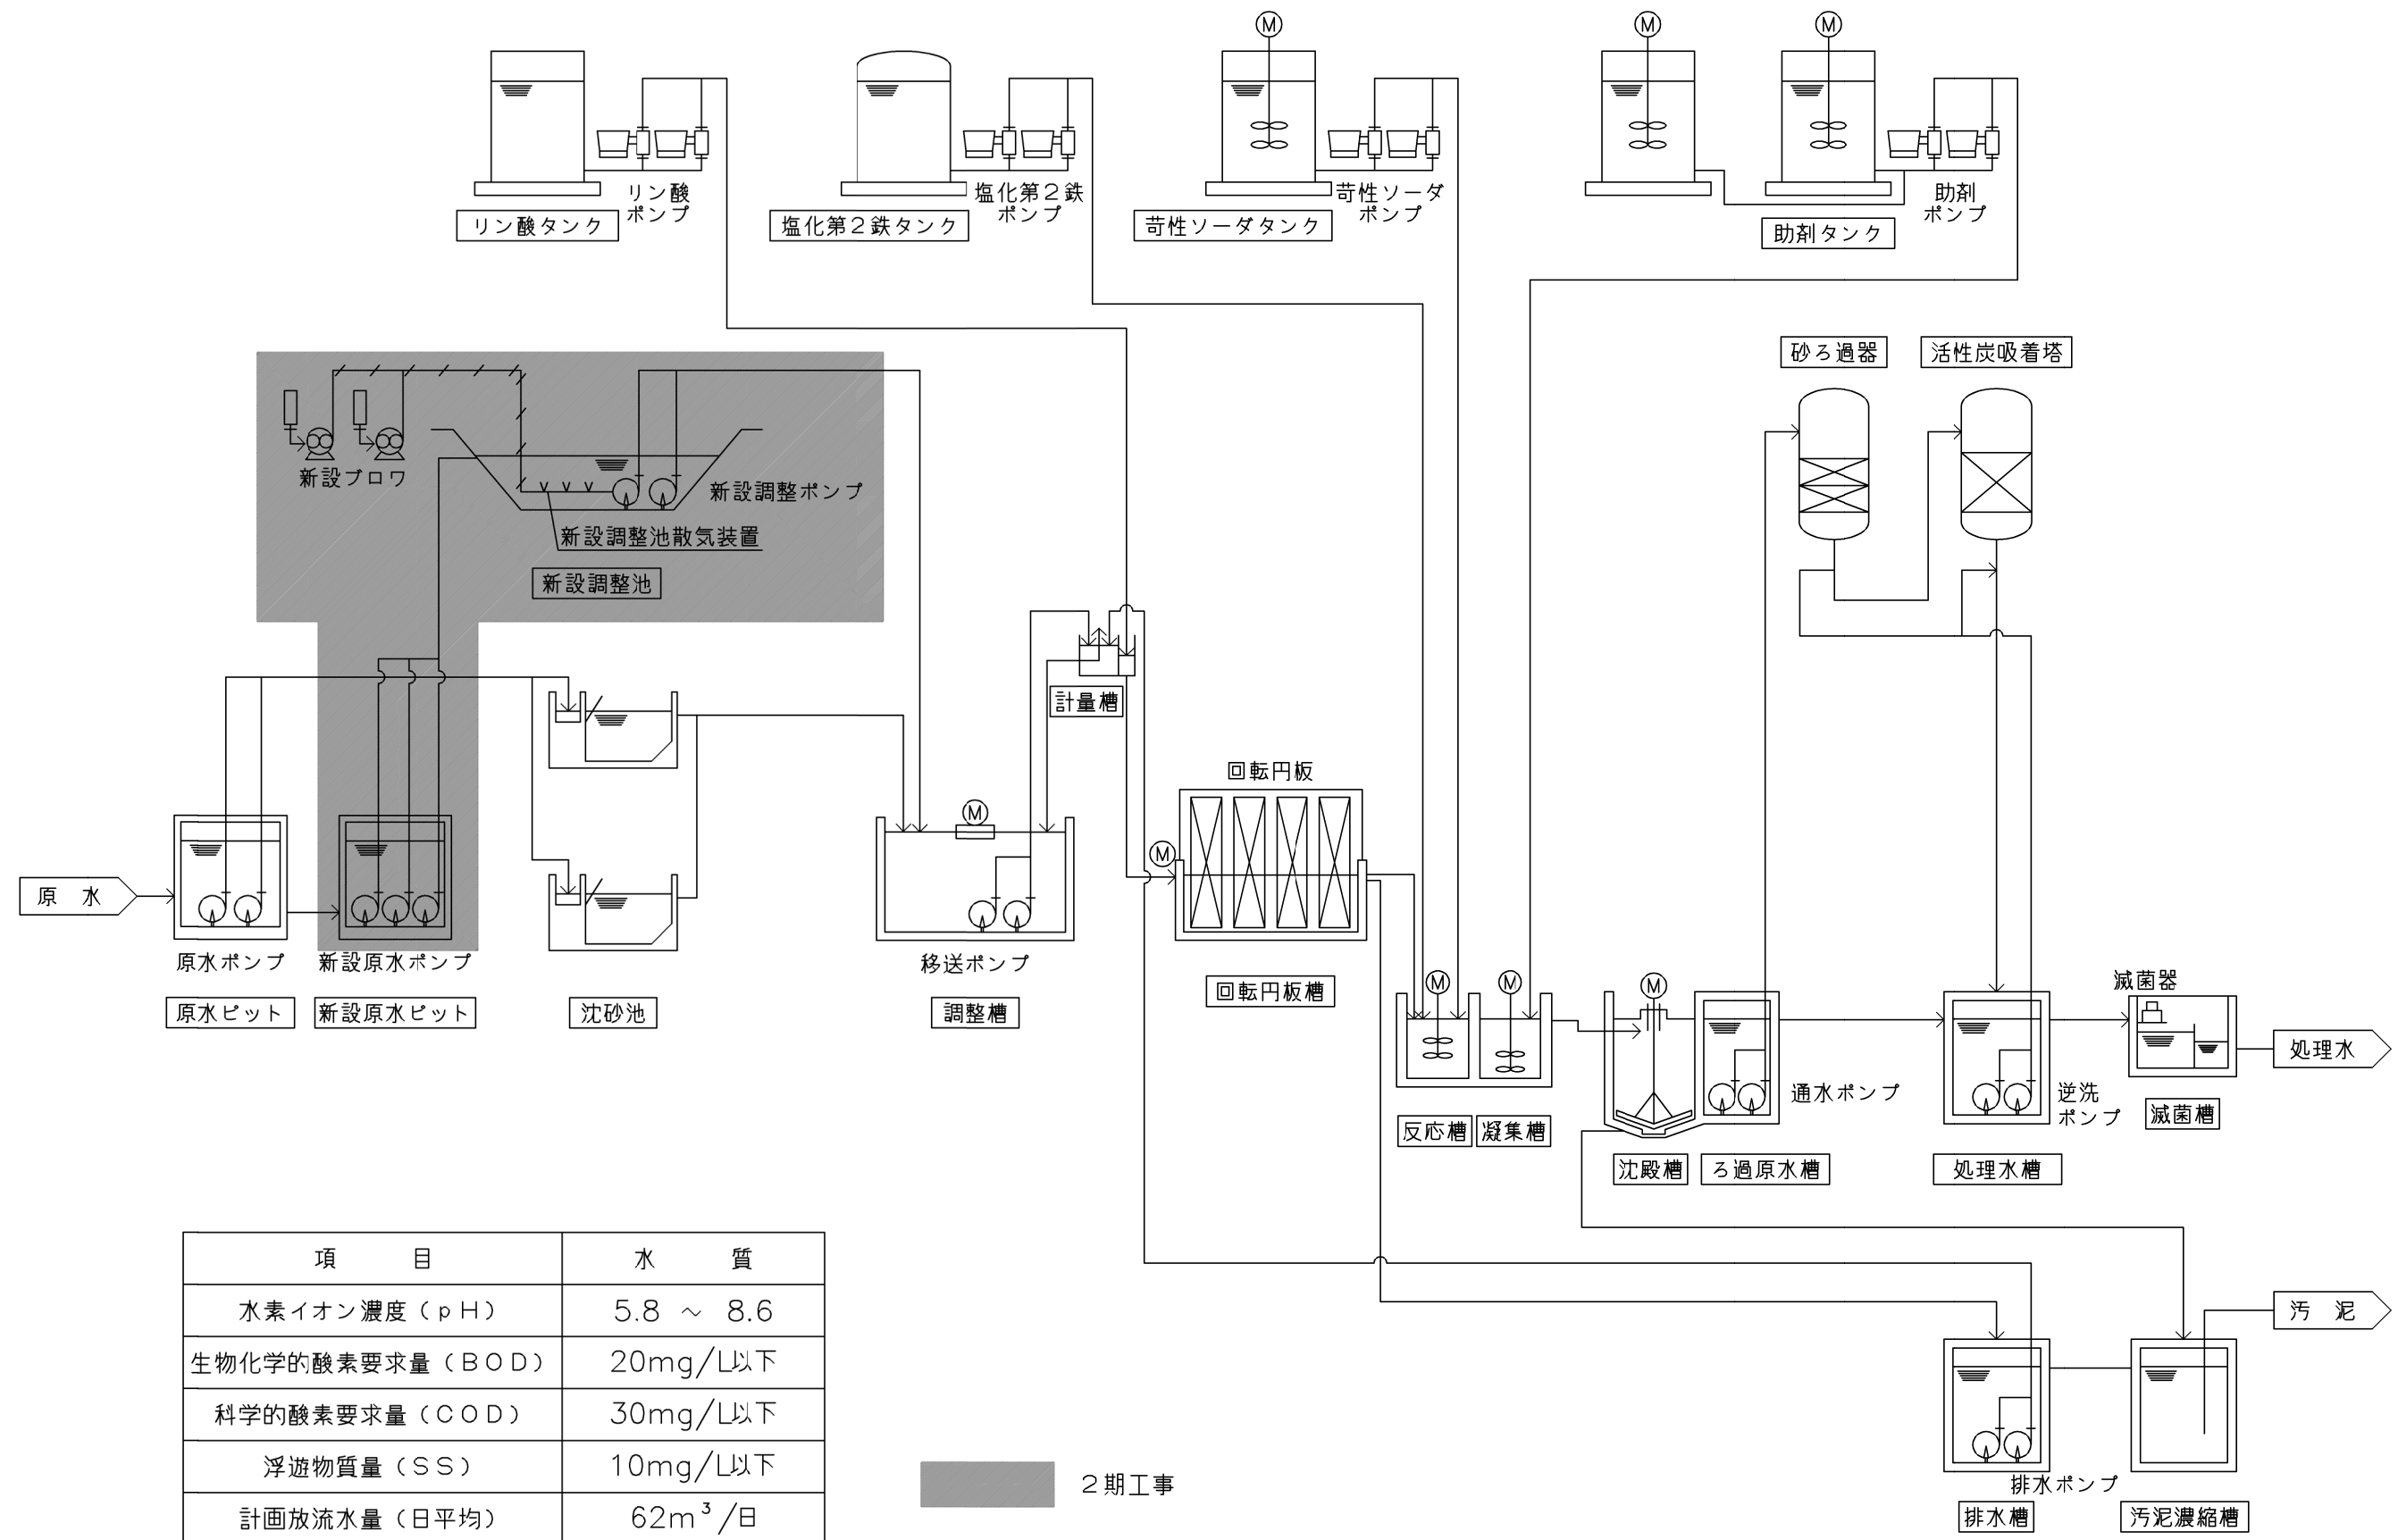

項目	水質
水素イオン濃度 (pH)	5.8 ~ 8.6
生物学的酸素要求量 (BOD)	20mg/L以下
科学的酸素要求量 (COD)	30mg/L以下
浮遊物質 (SS)	10mg/L以下
計画放流量 (日平均)	62m ³ /日

■ 2期工事